


Tipalo puščanja

Koda za naročanje: 0384 00

Funkcija

Javljalec vode je sestavljen iz nadzorne naprave (1) in tipala (2). Ko voda navlaži tipalo, nadzorna naprava vklopi alarm s svetlečo diodo (3) in zvočnim signalom. Hkrati se vklopi galvansko ločen kontakt za dodatne alarmne naprave, kot so npr. hupa, signalna lučka ali zaporni ventil.

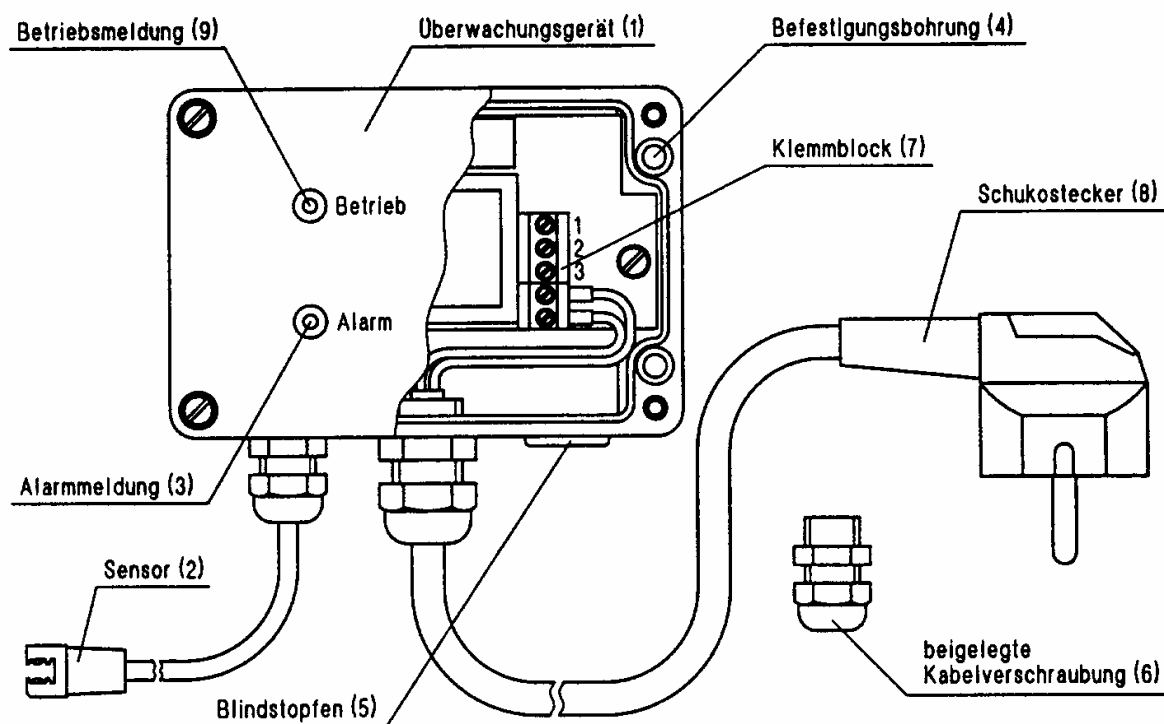

Postopek montaže

1. Napravo izklopite iz napetosti
2. Odprite pokrov
3. Za pritrditev se uporabita dva vijaka z lečasto glavo 4 x 40 mm, ki se vstavita v diagonalno nasprotni izvrtini (4)
4. Privijte pokrov
5. Tipalo (2) pritrdite na dno nadzorovanega območja

Vklop

- Tipalo mora biti suho
- Omrežni vtič (8) je v vtičnici
- LED Delovanje (9) sveti zeleno

Priključitev galvansko ločenega kontakta

1. Napravo izklopite iz napetosti
2. Odprite pokrov
3. Slepi čep (5) zamenjajte s priloženo kabelsko uvodnico (6)
4. Kabel napeljite skozi uvodnico
5. Kabel za galvansko ločen kontakt priključite na priključno letev (7)
Kontakt na sponkah 2 in 3: Sklenjen v primeru alarma
Kontakt na sponkah 1 in 3: Odprt v primeru alarma
6. Pritrdite uvodnico
7. Privijte pokrov

Test alarma

- Tipalo potopite v vodo.
- ⇨ LED Alarm (3) sveti rdeče, oglasi se zvočni signal.
- Tipalo po stiku s tekočino posušite.

Tehnični podatki

Napajalnik:	230 V / 50 Hz AC / 1,2 VA
Temperatura okolice:	0 - 60 °C
Prikaz	Delovanje:
	Alarm:
Galvansko ločen kontakt:	
	230 V AC / 1800 VA
	100 V DC / 300 W
Zgradba:	Ohišje iz poliestra, IP 65
Razred zaščite:	II (zaščitna izolacija)
Dimenzije:	110 x 75 x 55 mm
Dolžina priključnega kabla:	1,5 m
Dolžina kabla tipala:	2 m

Smernice / standard

Niskonapetostna direktiva ES, 89/336/EGS

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sistemi električnih inštalacij

Postfach 1220
D- 42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de