


Snímač netesnosti

Objednávacie číslo: 0384 00

Funkcia

Hlásič vody sa skladá z kontrolného prístroja (1) a snímača (2). Keď voda aktivuje snímač, kontrolný prístroj spustí alarm, ktorý sa prejaví rozsvietením kontrolky LED (3) a akustickým signálom. Zároveň sa zopne bezpotenciálový kontakt pre ďalšie generátory alarmu alebo prístroje ako napr. húkačka, signálne svetlo alebo uzatvárací ventil.

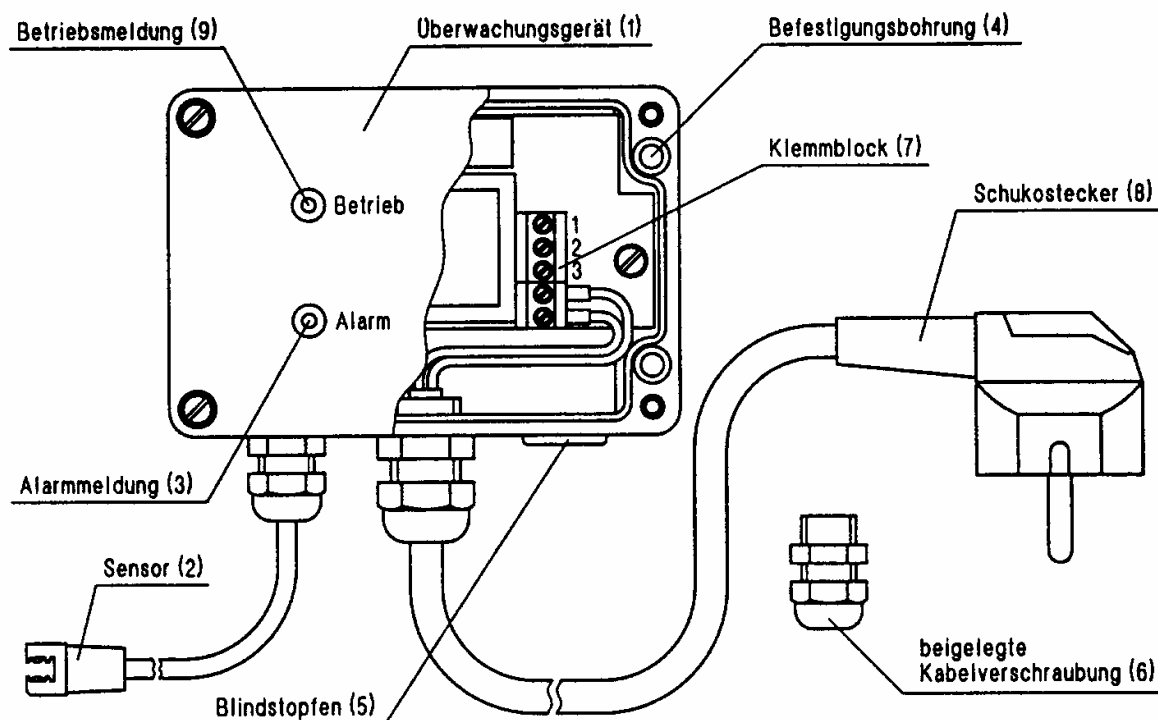

Montážny postup

1. Prístroj odpojte od napájania
2. Otvorte kryt
3. Upevnenie sa vykonáva pomocou dvoch 4 x 40 mm skrutiek s šošovkovitou hlavou umiestnených v diagonálnych otvoroch (4)
4. Kryt zaskrutkujte
5. Snímač (2) upevnite na podlahu sledovanej oblasti

Zapnutie

- Snímač musí byť suchý
- Sieťová vidlica (8) je v zásuvke
- Kontrolka LED prevádzky (9) svieti zeleno

Pripojenie bezpotenciálového kontaktu

1. Prístroj odpojte od napájania
2. Otvorte kryt
3. Záslepku (5) vymeňte za priloženú káblovú priechodku so závitom (9)
4. Kábel prestrčte cez priechodku so závitom
5. Kábel pre bezpotenciálový kontakt pripojte na svorkový blok (7)
6. Kontakt cez svorku 2 a 3: Pri alarme zopnuté
7. Kontakt cez svorku 1 a 3: Pri alarme otvorené
8. Dotiahnite priechodku so závitom
9. Kryt zaskrutkujte

Skúška alarmu

- Ponorte snímač do vody.
- ⇨ Alarm červenej kontrolky LED (3) a akustický signál.
- Po kontakte s kvapalinou snímač vysušte.

Technické údaje

Napájanie:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Teplota okolia:	0 - 60 °C
Zobrazenie	Zelená kontrolka LED
Prevádzka:	Červená kontrolka LED a akustický signál
Alarm:	
Bezpotenciálový kontakt:	AC 230 V / 1800 VA DC 100 V / 300 W
Konštrukcia:	Polyesterové puzdro IP 65
Trieda ochrany:	II (ochranná izolácia)
Rozmery:	110 x 75 x 55 mm
Dĺžka pripojovacieho kábla:	1,5 m
Dĺžka kábla snímača:	2 m

Smernice / normy

Smernice ES EMK 89/336/EHS

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného
zákazníckeho servisu.**

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallations-
systeme

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de