


Lekaskynjari

Pöntunarnúmer: 0384 00

Virgni

Vatnsskynjarinn samanstendur af vöktunarbúnaði (1) og skynjara (2). Þegar skynjarinn kemst í snertingu við vatn gerir vöktunarbúnaðurinn viðvart með ljósdíóðu (3) og hljóðmerki. Um leið er spennulausri snertu beitt fyrir annan viðvörunarbúnað eða tæki á borð við flautu, ljósmerkjagjafa eða stopploka.

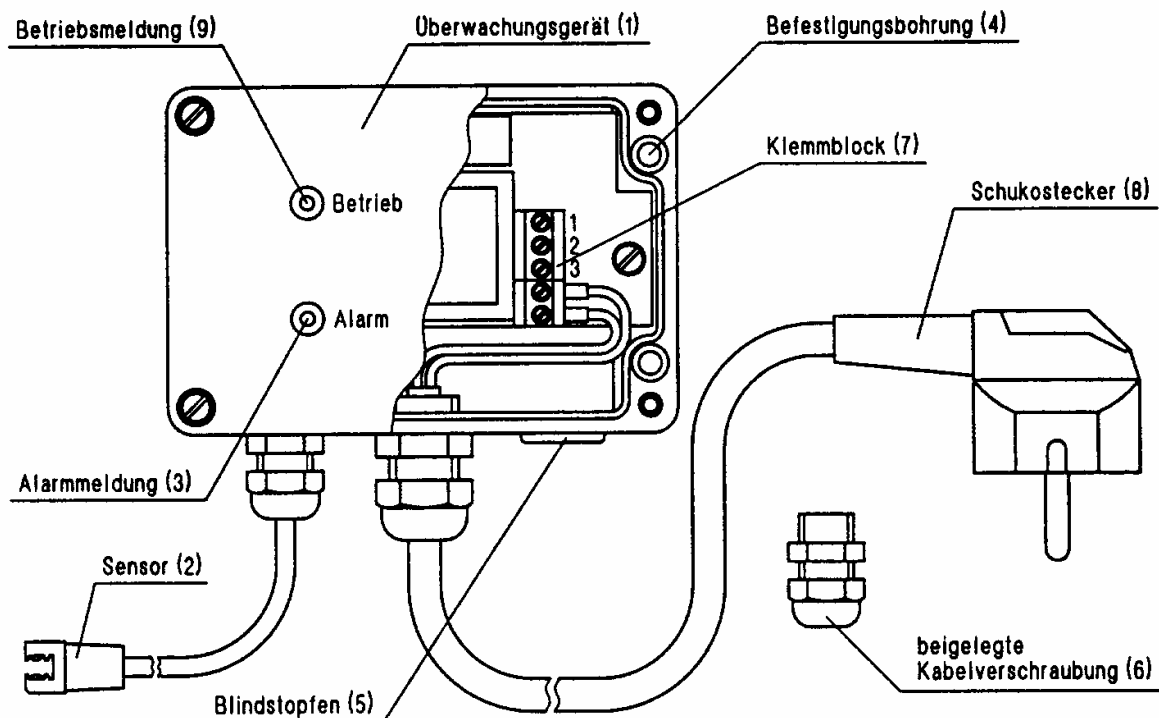

Uppsetning

1. Takið strauminn af tækinu.
2. Setjið lokið upp.
3. Fest er með tveimur 4 x 40 mm kúptum skrúfum í götum sem eru skáhallt á móti hvort öðru (4).
4. Skrúfið lokið á.
5. Festið skynjarann (2) á gólf vaktaða svæðisins.

Kveikt

- Skynjarinn verður að vera þurr.
- Rafmagnsklóin (8) á að vera í innstungunni.
- Græna ljósdíóðan (9) á að loga.

Tenging spennulausrar snertu

1. Takið strauminn af tækinu.
2. Setjið lokið upp.
3. Skiptið blindtappanum (5) út fyrir meðfylgjandi kapaltengingu (6).
4. Stingið kaplinum í gegnum kapaltenginguna.
5. Tengjið kapalinn fyrir spennulausu snertuna við klemmublokk (7)
Snerta um klemmu 2 og 3: Lokuð þegar gefin er viðvörðun
Snerta um klemmu 1 og 3: Opin þegar gefin er viðvörðun
6. Herðið kapaltenginguna.
7. Skrúfið lokið á.

Viðvörðunarprófun

- Dýfið skynjaranum í vatn.
- ⇨ Rauða ljósdíóða (3) logar og hljóðmerki heyrir.
- Þurrka skal skynjarann eftir að hann kemst í snertingu við vatn.

Tæknilýsing

Spennugjafi:	AC 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Umhverfishiti:	0 - 60 °C
Ljós	Í gangi:
	Græn ljósdíóða
	Viðvörðun:
	Rauð ljósdíóða og hljóðmerki
Spennulaus snerta:	AC 230 V / 1800 VA
	DC 100 V / 300 W
Samsetning:	Pólýesterhús, IP 65
Hlíðarflokkur:	II (hlífðareinangrað)
Mál:	110 x 75 x 55 mm
Lengd tengikapals:	1,5 m
Lengd skynjarakapals:	2 m

Tilskipanir / staðall

EB-tilskipun 89/336/EEC um rafsegulsviðssamhæfi

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagnakerfi

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Sími: +49 (0) / 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) / 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de