


Senzor pentru pierderi

Nr. comandă: 0384 00

Funcția

Semnalizatorul higrometric constă dintr-un dispozitiv de monitorizare (1) și un senzor (2). Dacă apa umezește senzorul, dispozitivul de monitorizare emite alarma prin intermediul unui LED (3) și al unui semnal acustic. Concomitent, va fi cuplat un contact fără potențial pentru alte emițătoare de alarmă sau aparate, ca de ex. un claxon, un semnalizator luminos sau un ventil de blocare.

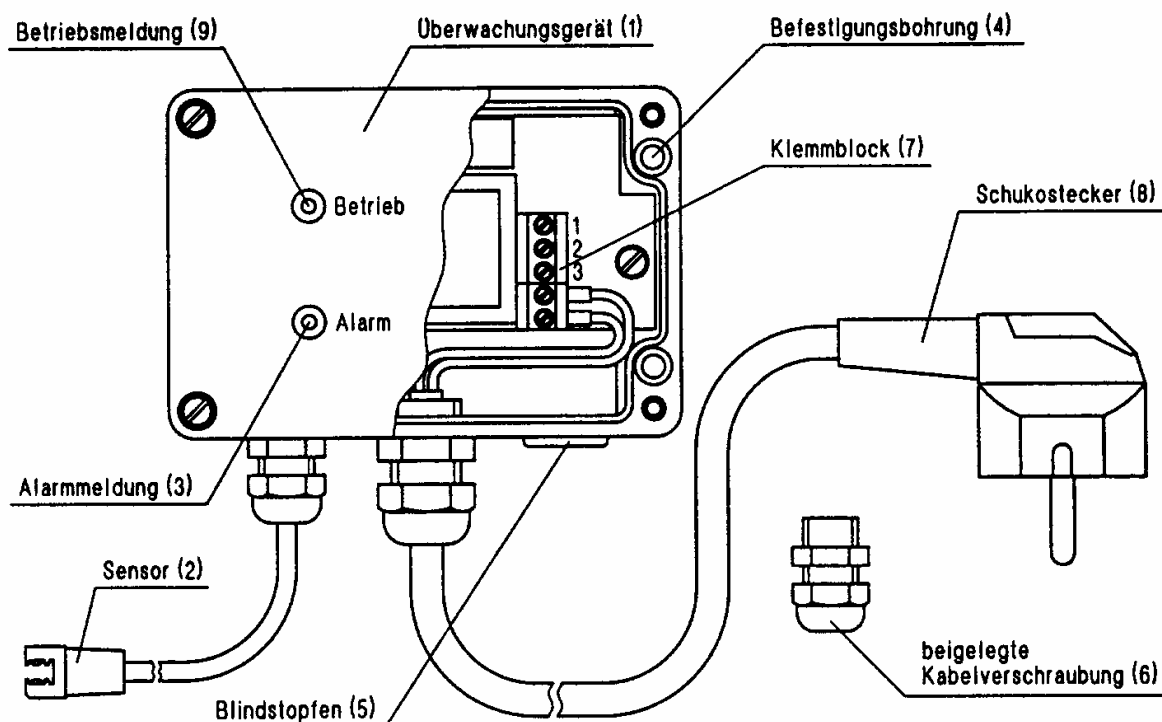

Pașii de montaj

1. Scoateți aparatul de sub tensiune
2. Deschideți capacul
3. Fixarea se realizează cu două șuruburi cu cap bombat 4 x 40 mm în găurile opuse pe diagonală (4)
4. Înșurubați capacul
5. Fixați senzorul (2) pe podeaua spațiului de monitorizare

Conectare

- Senzorul trebuie să fie uscat
- Fișa de rețea (8) în priză
- LED-ul Funcționare (9) verde

Legarea contactului fără potențial

1. Scoateți aparatul de sub tensiune
2. Deschideți capacul
3. Schimbați dopul de mascare (5) cu pasajul filetat pentru cabluri (6) livrat
4. Introduceți cablul prin pasajul filetat
5. Conectați cablul pentru contactul fără potențial la blocul de cleme (7)
Contactul prin clemele 2 și 3: În caz de alarmă, închis
Contactul prin clemele 1 și 3: În caz de alarmă, deschis
6. Strângeți asamblarea filetată
7. Înșurubați capacul

Testul alarmei

- Scufundați senzorul în apă.
- ⇨ LED-ul de alarmă (3) roșu și semnalul acustic.
- După contactul cu un lichid, uscați senzorul.

Date tehnice

Alimentare cu tensiune:	CA 230 V / 50 Hz / 1,2 VA
Temperatura ambiantă:	0 - 60 °C
Afișaj	Funcționare: LED verde
	Alarmă: LED roșu și semnal acustic
Contact fără potențial:	CA 230 V / 1800 VA
	CC 100 V / 300 W
Construcția:	Carcasă din poliester IP 65
Clasa de protecție:	II (cu izolație de protecție)
Dimensiuni:	110 x 75 x 55 mm
Lungimea cablului de legătură:	1,5 m
Lungimea cablului senzorului:	2 m

Directoare / norme

Directoarele CE privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Sisteme de instalații
electrice

Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Tel: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com