

Dvojni ločilni rele z vhodom za dodatno enoto

Koda za naročanje: 0387 00

Montaža

Ločilni rele 0387 00 je vgrajen v običajno priključno dozo, zaščiteno pred škropljenjem vode. Priključna doza je pritrjena z dvema vijakoma. Po montaži je potrebno vzpostaviti vse kabelske povezave v skladu s priključnim načrtom.


Pozor: Pri priključitvi upoštevajte veljavne predpise VDE, še posebej DIN VDE 0100/0700 ter veljavne lokalne predpise Evropskega združenja za raziskovanje in analizo nesreč ter predpise iz varstva pri delu.

Upravljanje


Ločilni rele 0387 00 se uporablja za istočasno krmiljenje dveh pogonov.

Navodilo: Posamezno upravljanje je možno samo z mehansko in električno blokiranimi tipkali. Za krmiljenje so primerne vse naprave z izhodom 230 V~ in 2-minutnim impulzom. Dokler je prisoten centralni ukaz, posamezno upravljanje ni možno.


Priključni načrt

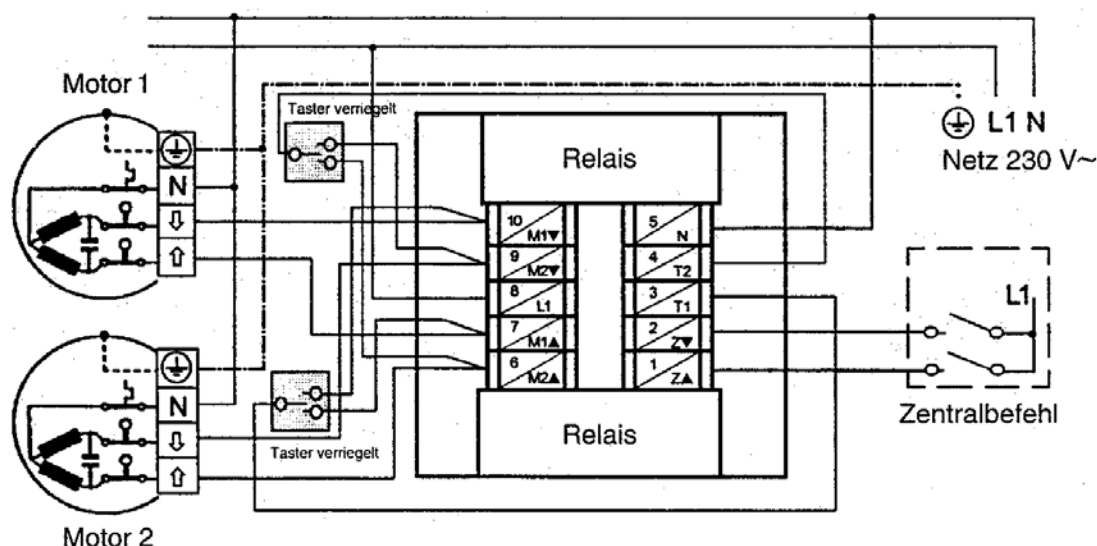


Notranji vezalni načrt

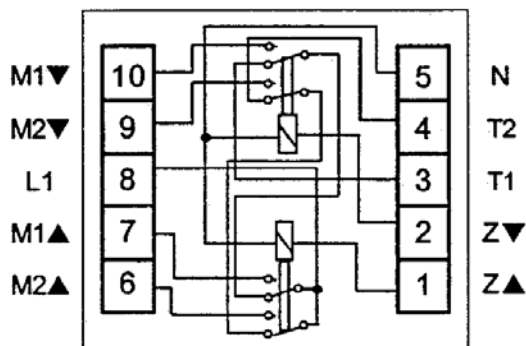

Vzporedna vezava ločilnih relejev

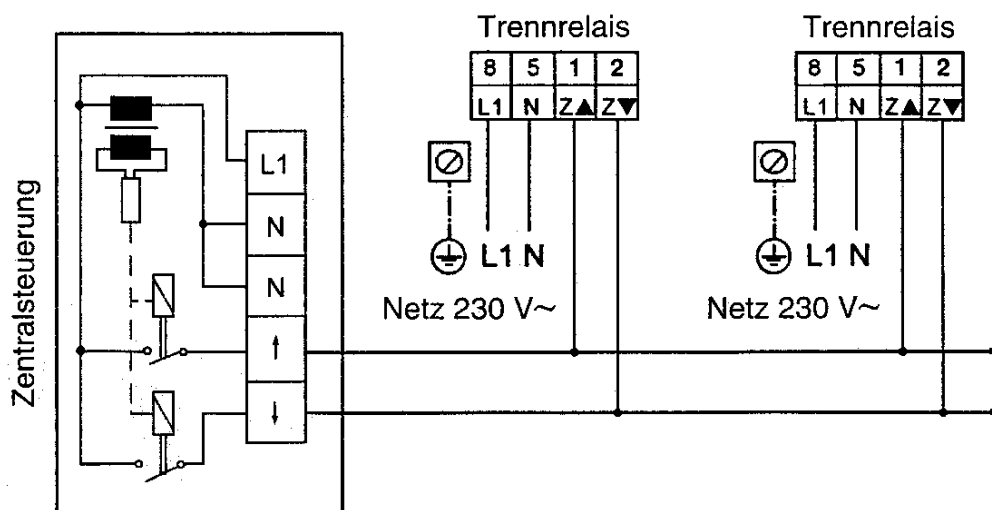

Dimenzije

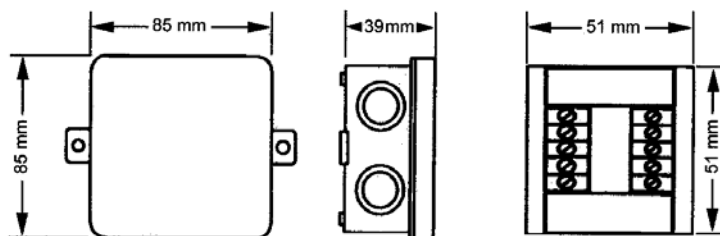

Tehnični podatki

Omrežje: 230 V~ / 50 Hz

Krmiljenje: 230 V~ / 50 Hz

Preklopna moč: 4A, 230 V~, $\cos \varphi \geq 0,8$

Garancija

Zagotavljamo jamstvo v okviru zakonsko določenih predpisov.

Napravo pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake v našo osrednjo servisno službo.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefaks: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com