

**Oddel'ovacie 2-dielne relé puzdro na
lištu DIN so vstupom vedľajšej stanice**

Objednávacie číslo: 0861 00

Montáž

Oddel'ovacie relé 0861 00 je navrhnuté na montáž na lištu 35 mm a do rozvádzača. Po montáži zapojte všetky káblové zapojenia podľa schémy zapojenia.

Pozor: Pri pripojení dodržujte platné ustanovenia VDE, hlavne DIN VDE 0100/0700 ako aj platné predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a predpisy o bezpečnosti práce.

Ovládanie

Oddel'ovacie relé 0861 00 slúži na súčasné riadenie dvoch pohonov.

Upozornenie: Ovládanie jednotlivo je možné iba s použitím mechanickej a elektricky blokovaných tlačidiel. Na aktiváciu sú vhodné všetky prístroje s výstupom 230 V~ a dvojminútovým impulzom. Ovládanie jednotlivo nie je možné pokiaľ trvá centrálny príkaz.



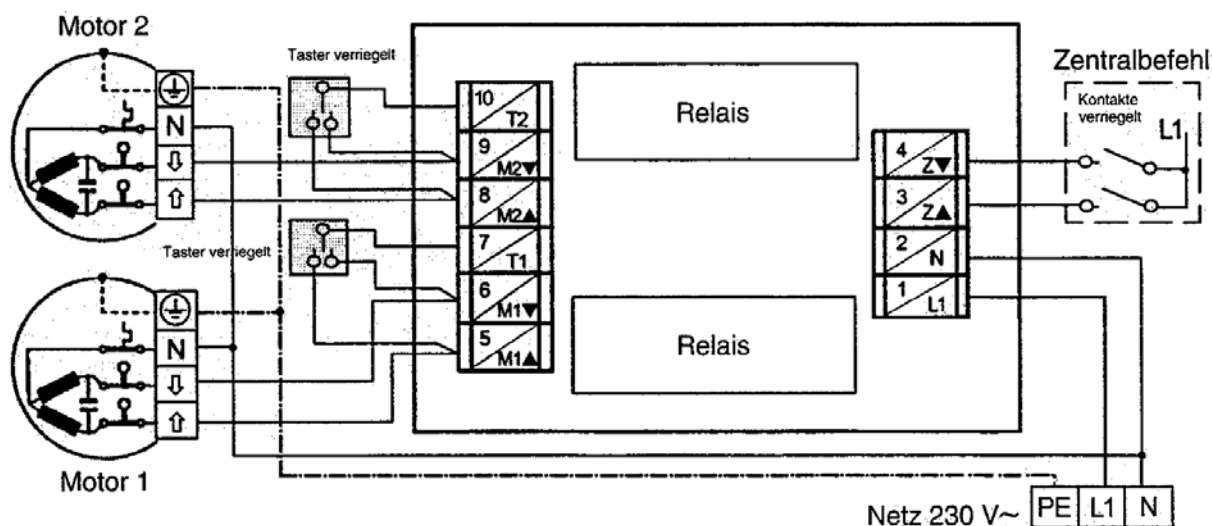
Schéma zapojenia

Schéma vnútorného zapojenia

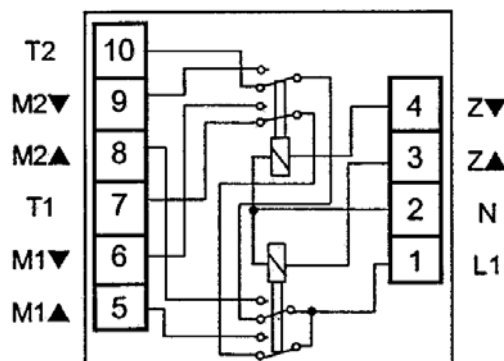

Paralelné zapojenie oddeľovacieho relé

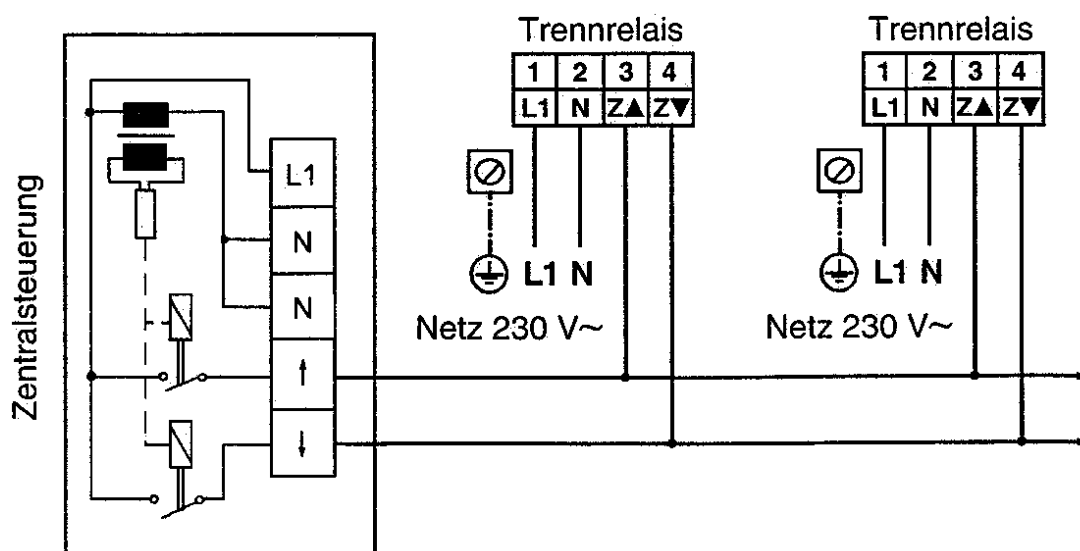

Technické údaje

Sieť: 230 V~ / 50 Hz
 Aktivácia: 230 V~ / 50 Hz
 Spínací výkon: 4A, 230 V~, $\cos. \varphi \geq 0,8$

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného
zákazníckeho servisu.**

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com